


OZNACZENIA

— Przewody c.o., woda 75/55°C  
typ A: rury stalowe czarne ze szwem

- 20 Numer pomieszczenia
- 20°C 1296 W Temperatura pomieszczenia
- Zapotrzebowanie ciepła
- Odpowietrzenie automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym dn 15
- zbiornik o poj. 3l
- Grzejnik stalowy płytowy firmy VNH CosmoNova typu K

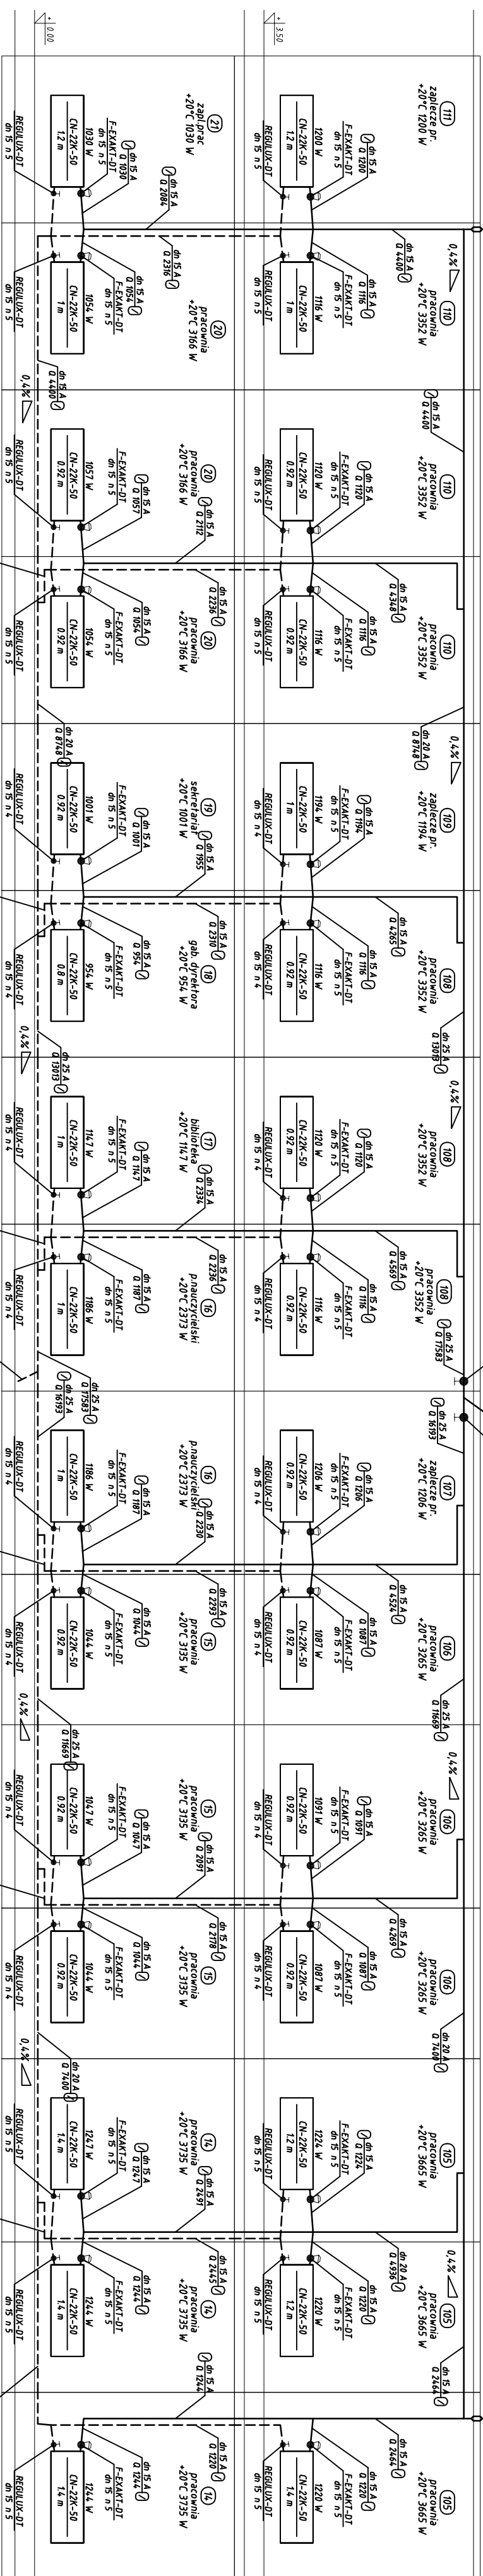

**WPI** WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.  
06-400 CIECHANÓW  
tel. 148 23 672-20-44  
e-mail: wpi@ciechanow.pl

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA W SKASZEWIE GM. GZY  
MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.

INWESTOR: GMINA GZY

BRANŻA: SANTARNA

Temat: Rozwinięcie instalacji c.o. (1-17)

Projektant: mgr inż. Tadeusz Kokoszka  
upr. nr GT 8386/22/77