


sieć ciepła preizolowana 2x63mm
ECOFLX Thermo Single (WIRSBO)
do kotłowni olejowej

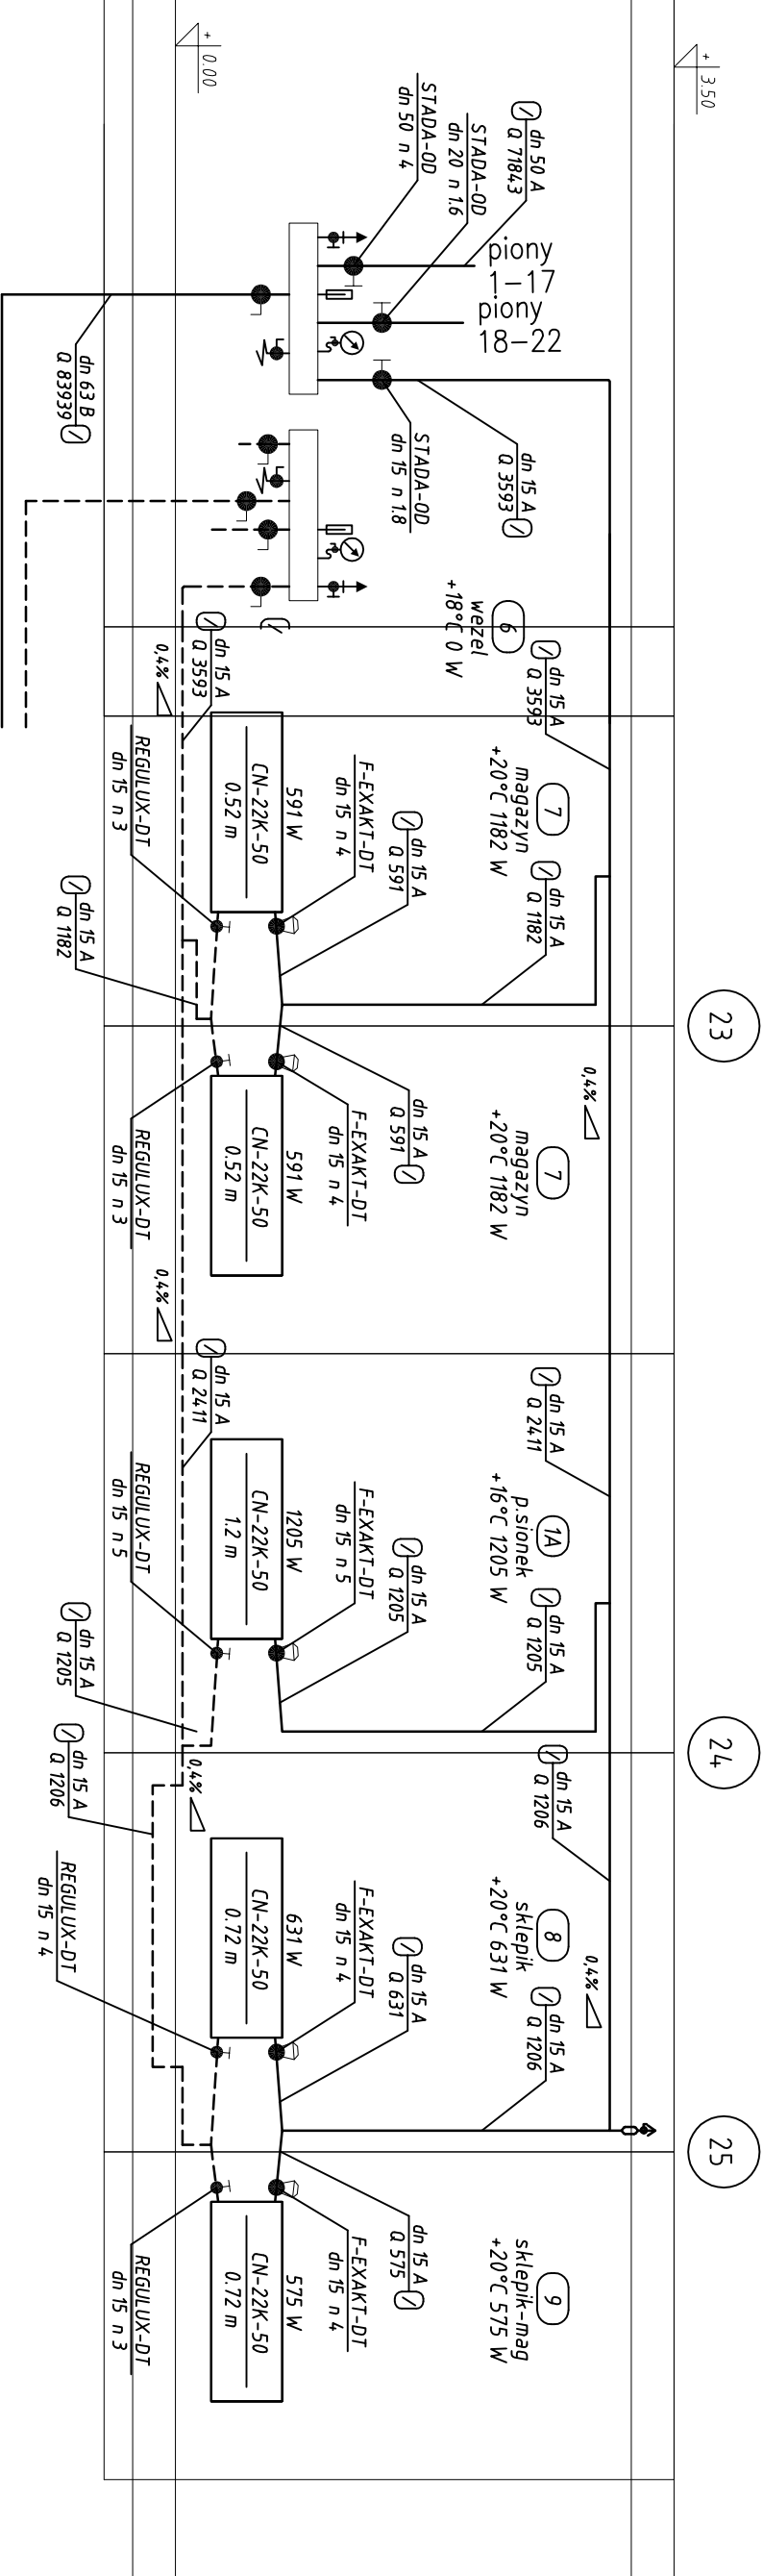

sieć ciepła preizolowana 2x63mm
ECOFLX Thermo Single (WIRSBO)
do kotłowni olejowej

OZNACZENIA

- - Przewody c.o., woda 75/55°C

----- typ A: rury stalowe czarne ze szwem

- Numer pomieszczenia
- Temperatura pomieszczenia


– Zapotrzebowanie ciepła

0
5
+
7
5.
5.
5.

automatyczny zawór odpowietrzający

zbiornik o poj. 3l

– Grzejnik stalowy płytowy
firmy VNH CosmoNova typu K

		06-400 CIECHANÓW ul. 17 Soczyna 13 tel. +48 23 672-30-44 fax. +48 23 672-29-80 e-mail: wpuni@ciechanow.pl	
OBLIKT:		SZKOŁA PODSTAWOWA W SKASZEWIE GM. GZY MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.	
INWESTOR:		GMINA GZY	
Brandz:		SantitarNA	
SANTITARNA		Projekt Budowlany	
Nazwa Przedsiwzięcia		Rozwinięcie instalacji c.o. (18-25)	
Przebiegnięcie		mgr inż. Tadeusz Kokosza mgr inż. Kępczyński Arkadiusz	
Przebiegnięcie		mgr inż. Tadeusz Kokosza mgr inż. Kępczyński Arkadiusz	
Data:		05.2007	
Rysunek nr		4b	